

Lietuvos Respublikos gyventojai privalo:
"Priešgaisrinės saugos įstatymas" 10 str. (2002 m. gruodžio 5 d. Nr. IX-1225)

- Laikytis priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
- Kilus gaisrui, imtis priemonių gelbėti žmones, apsaugoti materialines vertybes ir gesinti gaisrą, jeigu tai nesukelia rimto pavojaus jų ar kitų asmenų gyvybei ar sveikatai.
- Vykdyti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų bei gaisro gesinimo vadovo teisėtus nurodymus.
- Mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.
- Informuoti Valstybinę priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą apie pastebėtą gaisrą, priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus, keliančius gaisro pavojų.
- Įstatymų nustatytais atvejais leisti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams apžiūrėti ir patikrinti jiems priklausančias gamybines, ūkines, gyvenamąsias, kitas patalpas, stalinius bei teritoriją.
- Leisti naudotis gaisrui gesinti ar gaisro gesinimui organizuoti jam priklausančiais vandens telkiniais, vandens tiekimo sistemomis, gamtiniais ištekliais (smėliu, žvyru ir kt.), transporto, ryšio priemonėmis bei kitais gaisro gesinimui ar jo organizavimui būtinais daiktais, neatsižvelgiant į gaisro kilimo vietą.

Lengvajame automobilyje ir automobilyje, kuriame yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vairuotojui privalo būti ne mažesnis kaip 2 kg (I) gesintuvas.

Individualiame lengvojo automobilio garaže privalo būti ne mažesnis kaip 4kg (I) gesintuvas.

Individualios paskirties pastatuose kiekvieniems 150m² privalo būti 2 gesintuvai 2 kg (I) arba 1 gesintuvas 4 kg (I).

Individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose privalo būti ugnies gesintuvai (2 kg – 2 vnt. arba 4 kg – 1 vnt. 150 m² bendro pastato ploto).

Gyvenamuosiuose namuose, butuose, poilsio paskirties pastatų patalpose (kempinguose, vasarnamiuose, medžioklės nameliuose ir pan.), turi būti įrengiami autonominiai dūmų signalizatoriai.

- Laužus kūrenti leidžiama ne arčiau kaip 30 m nuo statinių. Palikti be priežiūros besikūrenančias laužavietes draudžiama. Smilkstančią ugniavietę būtina užgesinti.



Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos priminimai, kad gyventume saugiau



Šašlykines, kepsnines, buitines krosneles, rūkyklas, lauko židinius naudoti leidžiama ne arčiau kaip 6 m nuo statinių. •

Draudžiama šiukšles, augalinės kilmės atliekas deginti miške, aukštapelkėse, durpingose vietose ir arčiau kaip per 100 m nuo jų, taip pat draudžiama deginti nenupjautą žolę, nendres, javus, ražienas ir kitus pašėlius.

- Rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose draudžiama laikyti suslėgtųjų dujų balionus, ypatingai degias, labai degias medžiagas ir preparatus, sprogstamąsias bei kitas pavojingas medžiagas, kurios sprogs ir dega sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita ir degimo metu išskiria nuodingus produktus.

Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose draudžiama:

- užkalti, užgriozdinti ar užkrauti įvairiomis medžiagomis ir įrenginiais balkonus, lodžijas, liukus, angas ir kitus išėjimus, skirtus žmonėms patekti į gretimas namo sekcijas, bei aukštus
- rakinti aukštų, holų, bendro naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių duris, išskyrus duris turinčias stacionarų atrakinimo iš vidaus įrenginį.
- rūsiuose naudoti atvirą ugnį.
- užtvirti rūsio patalpas ir praeigas.

Eksploatuojant elektros įrenginius, draudžiama:

- šildyti patalpas nestandartiniais (savos gamybos) elektros prietaisais.
- naudoti netvarkingus kištukinius lizdus, kištukus, paskirstymo dėžutes, jungiklius bei kitus elektros aparatus.
- elektros lempas, šviesos sklaidytuvus, šildytuvus uždengti degiomis medžiagomis.
- į kištukinius lizdus jungti elektros prietaisus, kurie viršija leistiną galią.
- naudoti nekalibruotus ir savos gamybos apsaugos aparatus.
- naudoti lygintuvus, virykles, virdulius, šildymo ir kitus elektros prietaisus tam tikslui nepritaikytose vietose ir palikti juos įjungtus be priežiūros.
- kabinti elektros šviestuvus ir kilus daiktus tiesiog ant elektros laidų ir kabelių.
- naudoti laidas ir kabelius su pažeista, arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių netekusia izoliacine medžiaga.
- tiesiogiai prikalti laidas ir kabelius.

- Laidai ir kabeliai turi būti sujungiami presuojant, suvirinant, lituojant arba specialiomis jungtimis.
- Skirtingų metalų laidus sujungti leidžiama tik specialiomis jungtimis.
- Atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechaniškai pažeisti, turi būti papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais vamzdžiais, kampuočiu, lovine sija ir pan.). Neapsaugotų izoliuotų laidų ir jų susikirtimo su statybinėmis konstrukcijomis, kurioms nekeliama degumo reikalavimai, vietas būtina papildomai apsaugoti nuo užsidegimo.

- Visi šildymo įrenginiai turi būti įrengti ir eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir kituose teisės aktuose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus, o prieš šildymo sezono pradžią turi būti patikrinti.
- Smilkstančias anglis ir šlaką galima pilti ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų ir statinių.
- Katilinėse ir šilumos generatoriaus patalpose draudžiama:
 - naudoti kitos rūšies kurą, negu numatyta įrenginio techninėje dokumentacijoje.
 - be priežiūros palikti neautomatinius katilus.
- Grindis prie krosnies pakuros nuo užsidegimo būtina apsaugoti pagal Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisyklių ST 8860237.02:1998, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 162 (Žin., 1998, Nr. 78-2212) reikalavimus. P.143
- Šildymo įrenginiai, dūmtraukiai turi būti techniškai sutvarkyti. Palėpėse ir kitose gaisro atžvilgiu pavojingose patalpose dūmtraukiai ir sienos su dūmų kanalais turi būti išbalintos.


Eksploatuojant šildymo įrenginius, draudžiama:

- laikyti kurą arčiau kaip 1 m nuo pakuros
- įkurti juos ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais.
- kūrenti anglimi, koku, skystuoju kuru ar dujomis arba kitu šildymo įrenginiui nepritaikytu kuru.
- kūrenti esant atidarytomis pakuros durelėms.
- naudoti vėdinimo kanalus dūmams šalinti.
- palikti be priežiūros kūrenamas krosnis, židinius ir leisti juos prižiūrėti mažamečiams vaikams.
- Iš dūmtraukių ir krosnių prieš šildymo sezoną, o jo metu ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius būtina išvalyti suodžius.


- Draudžiama džiiovinti ir laikyti degias medžiagas arčiau kaip 0,5 m nuo krosnių, katilų ir jų vamzdinių arba ant jų.
- Individualiame garaže galima laikyti ne daugiau kaip 40 l automobilių kuro ir ne daugiau kaip 10 l tepalų. Tokių automobilių kuro kiekį leidžiama laikyti sandariai uždarytoje tam skirtoje taroje.

Gyvenamųjų patalpų savininkai ir nuomininkai privalo:


Naudotis tik techniškai tvarkingais elektriniais buitiniais, šildymo prietaisais, elektros instaliacija, tinkamai juos eksploatuoti.
 Atsargiai elgtis su ugnimi, buitiniais dujų prietaisais, buitinės chemijos priemonėmis, laku, dažais ir kitomis medžiagomis.
 Nepalikti be priežiūros gaminamo maisto ant viryklių ar krosnelių.
 Vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų gaisrui kilti ar jam išplisti.

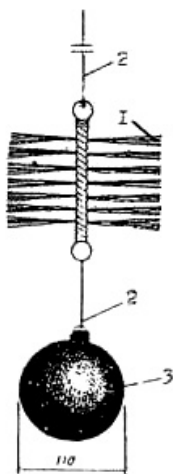


4 pav. Įtaisas dūmtraukio ar ventiliacijos kanalų valymui: 1 – metalinis šepetys, 2 – plieninis troselis, 3 – metalinis rutulys

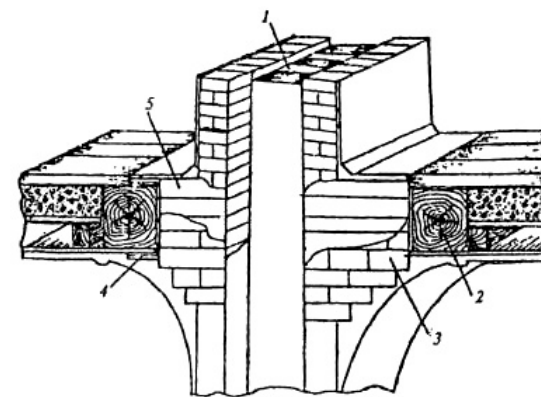

1 pav. Dūmtraukio mūrijimas degioje perdangoje: 1 – dūmų kanalas, 2 – medinis balkis, 3 – dūmtraukio praplatėjimas, 4 – ugniai atspari izoliacinė medžiaga, 5 – dūmtraukio praplatėjimas iki 250 mm

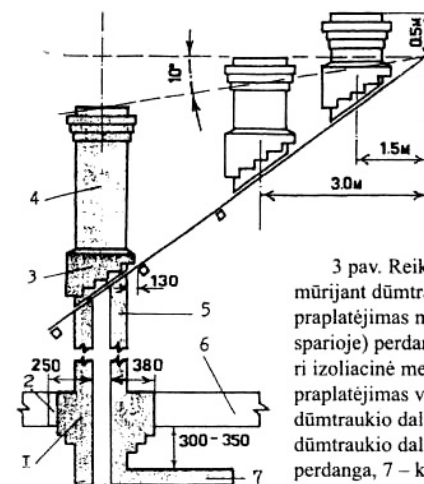

3 pav. Reikalavimai, keliami mūrijant dūmtraukį: 1 – dūmtraukio praplatėjimas medinėje (ugniui neatsparioje) perdangoje, 2 – karščiui atspari izoliacinė medžiaga, 3 – dūmtraukio praplatėjimas virš stogo, 4 – viršstoginė dūmtraukio dalis, 5 – postoginė dūmtraukio dalis, 6 – ugniai neatspari perdanga, 7 – krosnies viršus

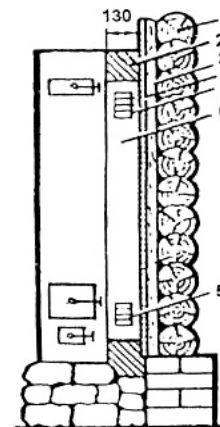

2 pav. Krosnies mūrijimas prie medinės sienos: 1 – medinė siena, 2 – plytų mūrinys, 3 – medinis skydas, 4 – ugniai atspari izoliacinė medžiaga, 5 – ventiliacinės angos, 6 – krosnies atitolinimas, lygus 130 mm